


1) Výrobek: Tester pro měření koncentrace inhibitoru

2) Typ: GEL.TEST KIT INHIBITOR

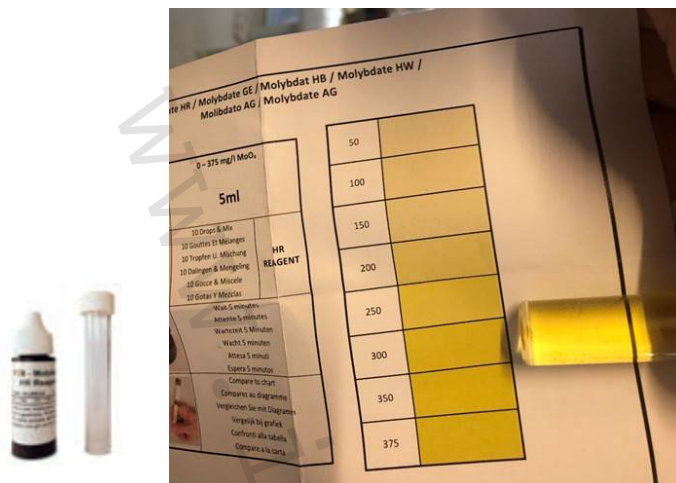

GEL.TEST KIT INHIBITOR (obj. kód: 155.011.50)

3) Obecné:

Tento kolorimetrický tester je možné použít pro kontrolu koncentrace inhibitoru GEL.LONG LIFE 100.

V balení testeru je barevná škála pro „molybdenáty - MoO₄ ve vyšším rozlišení (Molybdate HR)“.

Výrobce doporučena koncentrace inhibitoru GEL.LONG LIFE 100 v topném systému je **1 %**, to u tohoto testeru odpovídá úrovni **150 mg/l MoO₄**.

I mírně vyšší koncentrace GEL.LONG LIFE 100 však nebude způsobovat problémy v topném systému.

4) Postup testování:

- 1) Dvakrát vypláchněte zkumavku testovanou vodou.
- 2) Odměřte do zkumavky 5 ml topné vody.
- 3) Do zkumavky postupně nakapejte a promíchejte 10 kapek reagentu.
- 4) Počkejte 5 minut.
- 5) Porovnejte zabarvení zkoumané vody s barevnou škálou.

5) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.