

1) Výrobok: TERMOSTATICKÁ HLAVICA KVAPALINOVÁ
**2) Typ: IVAR.T 3000
IVAR.TD 3000**


IVAR.T.3000

IVAR.TD 3000

3) Charakteristika použitia:

- Termostatická hlavica umožňuje individuálne nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach a tým zaisťuje vyšší užívateľský komfort a značné energetické úspory, ako je požadované národnými alebo medzinárodnými normami.
- Teplota v miestnosti je regulovaná termostatickým členom vo vnútri hlavy a následnou reguláciou prietoku vykurovacej vody termostatickým ventilom.
- Podľa typu použiteľná na všetky typy armatúr s pripojovacím závitom M 30 x 1,5 a Clip-Clap systém Danfoss.
- Možnosť nastavenia piatich hodnôt priestorovej teploty.
- Umožňuje aretáciu maximálneho nastavenia teploty v priestore, prípadne blokáciu na jednu pevnú teplotu.
- Pri inštalácii do verejných priestorov je možné inštalovať objímku proti odcudzeniu IVAR.AT 0001.
- V súlade s EN 215:2004/A1/2006.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
500671	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; biela
500671C	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; chróm
500671CS	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; chróm-mat
501521	IVAR.TD 3000	Clip-Clap; biela

5) Technické a prevádzkové parametre:

Rozsah nastavenia	6,5 °C ÷ 28 °C
Hysterézia	0,5 K
Doba odozvy (Z)	30 minút
Maximálna teplota prevádzkovej kvapaliny	100 °C
Nemennosť tepelného prvku	-15 °C až +60 °C
Pozícia na hlavici „3”	zodpovedá teplote v priestore 20 °C
Pripojovací rozmer IVAR.T 3000	M 30 x 1,5
Pripojovací rozmer IVAR.TD 3000	system Clip-Clap Danfoss
Materiál	telo a kryt plast zmes PC a ABS; matica niklovaná mosadz CW617N
Farebné vyhotovenie	biela RAL 9010; vyhotovenie chróm na objednávku


- možnosť aretácie rozsahu nastavenej teploty alebo pevnej aretácie teploty
- použiteľná k termostatickým ventilom radu IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M – ventil a k vykurovacím telesám typ ventil kompak

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:

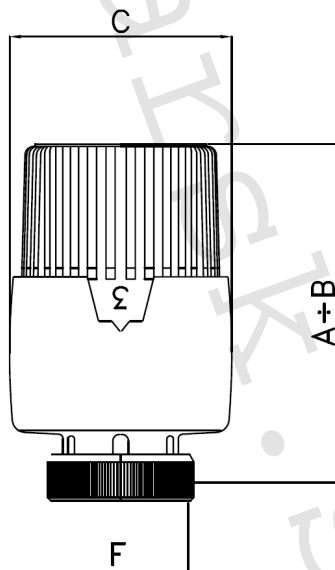


Typ	Farba	Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F
IVAR.T 3000	biela	500671	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.T 3000	chróm	500671C	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.T 3000	chróm - mat	500671CS	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.TD	biela	501521	71,5	76,5	50	Clip-Clap

7) Rozsah nastavenia:

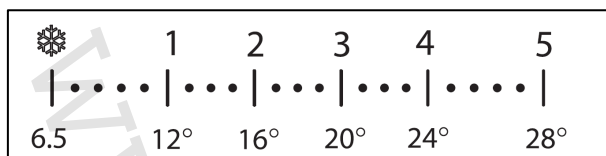

8) Energetický štítok:

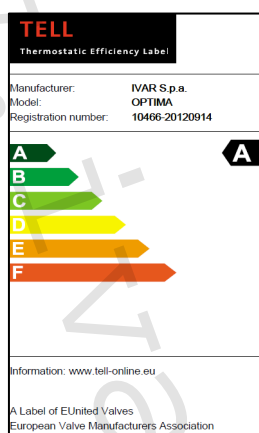

9) Poznámka:

- Pre správnu funkciu systému, je vhodné nainštalovať diferenčný prepúšťací ventil medzi prívodné a vratné potrubie, aby sa zabránilo hlučnosti v obvode, pri použití termostatických ventilov s hodnotami Δp vyššími ako $0,2 \div 0,25$ bar.
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezavazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.